

明治橋水管橋塗装工事



S=1 : 60



S=1:10




工 程	一 般 名 称	標 準 使 用 量 (g/m ²)	標 準 膜 厚
素 地 調 整	動力工具処理 ISO St3		
下 塗 1 層 目	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	200	60 μm
下 塗 2 層 目	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	200	60 μm
中 塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	140	30 μm
上 塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	120	25 μm

図面番号	第 1 号	図面総数	第 1 葉
工事名称	明治橋水管橋塗装工事		
図名	平面図		縮尺 分の 1
所属年月	2024 年度	所属年度	2024 年度
係 員	課 長	副課長	係 長
			設 計
			製 図
			照 査
	鳴 門 市 企 業 局 水 道 事 業 課		

仮設足場参考図

S=1:60

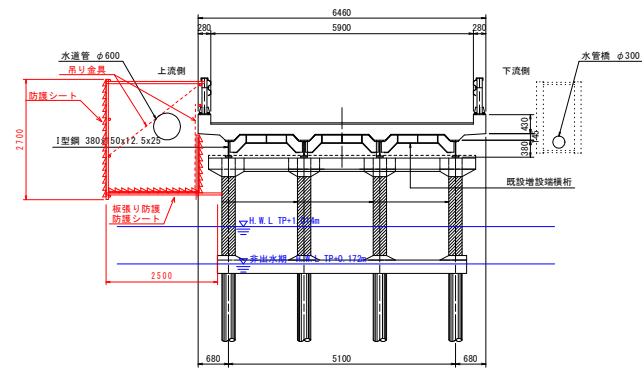

※仮設足場は非出水期 H.W.Lより上に設置すること

図面番号	第 1 号	図面総数	第 1 葉
工事名称	明治橋水管橋塗装工事		
図名	仮設足場参考図		
所属年月	2024 年度	所属年度	2024 年度
	課長 副課長	係長 設計	製図 照査
係員			
鳴門市企業局水道事業課			