



平面図 S=1/2,500

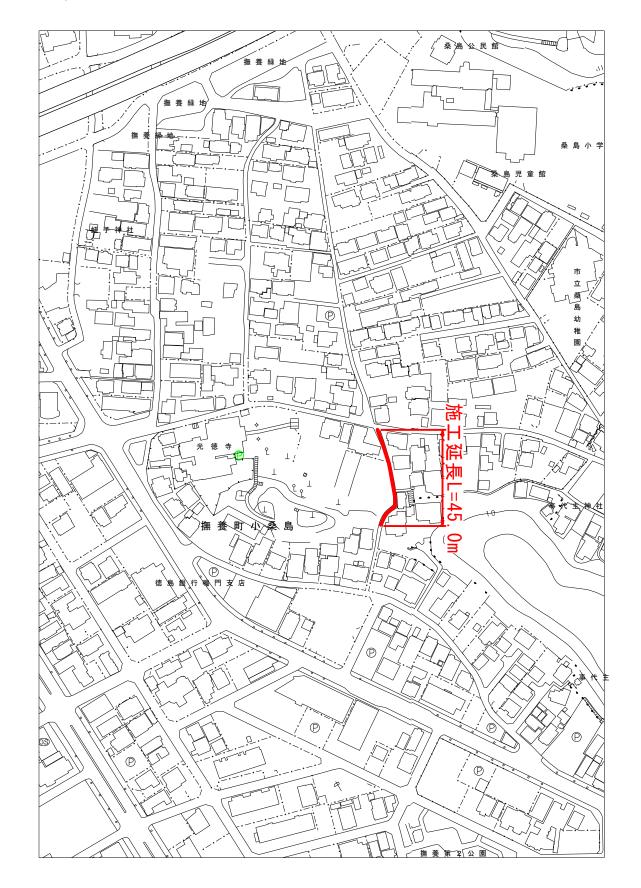


# 平面図・標準断面図

施工箇所1

# 床版部 標準断面図 S=1/20




現況断面

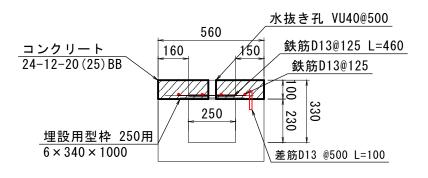

10m当り

<b>水瓜工 </b>			יפווויסו
名称	規格	単位	数量
コンクリート取壊・処分		m3	0.60
コンクリート削孔	30mm以上200mm未満	孔	20
側溝用埋設型枠	250用	枚	10.0
鉄筋	SD345 D13	t	0. 076
水抜きパイプ	VU40	m	2. 0
コンクリート	24-12-20(25)高炉	m3	0.5

# グレーチング部 標準断面図 S=1/20

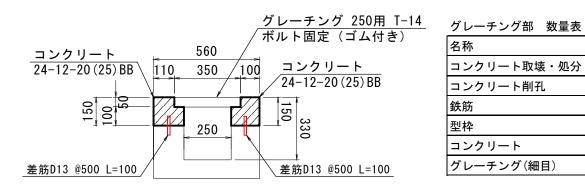

10m当り


ノレ ノンノ叩 数重収			יווייו
名称	規格	単位	数量
コンクリート取壊・処分		m3	0.60
コンクリート削孔	30mm以上200mm未満	孔	40
鉄筋	SD345 D13	t	0. 004
型枠		m2	2. 0
コンクリート	24-12-20(25)高炉	m3	0. 4
グレーチング(細目)	995 × 350 × 38 (T20)	組	10

図	面	番	号	第	1		号		12/1	面图	総数	女	Э	Ė	3	葉	
I	事	名	称	桑島	濘爿	旹 恵	美	寿	神社	線ヶ	卜側湋	<b>靖補</b>	修工	事			
义			名	平面	図	• 標	準	盺	面図		į	縮尺	( A 3	)名	区	記	馘
製	作	年	月	令和	□ 7 <b>4</b>	年 1	1月		所属年度				令和7年度				
				課	長	副	課	Ę	係	長	係	員	設計	・製図	照	3	査
係			員														
	鳴門市 企業局 ボートレース事業課																

※無筋コンクリートはW/C≦60% ※鉄筋コンクリートはW/C≦55%




# 平面図 S=1/2,500

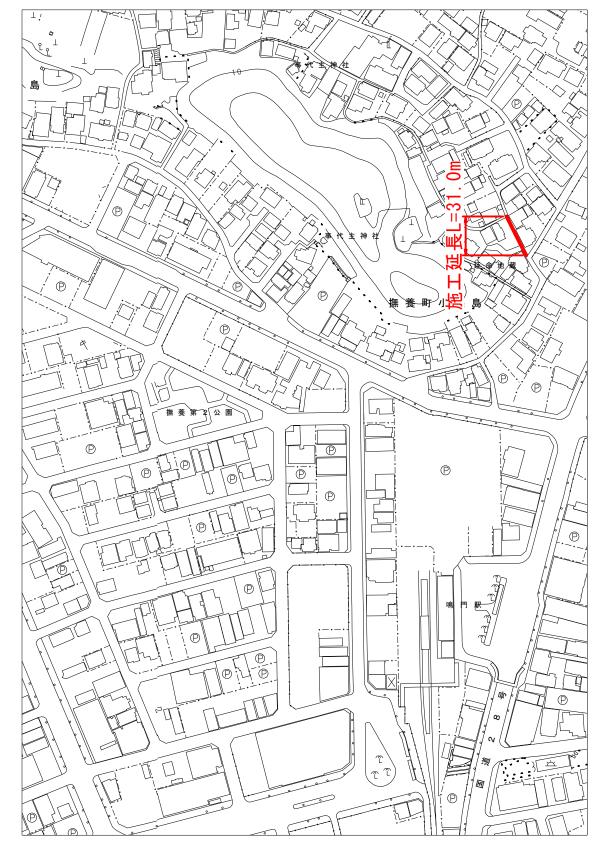


# 平面図・標準断面図

### 施工箇所2

# 床版部 標準断面図 S=1/20

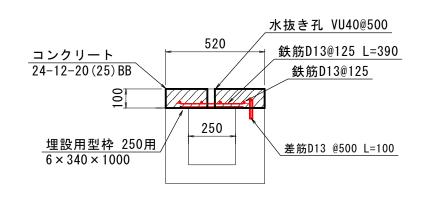

# 現況断面




#### 床版工 数量表

10m当り

WW - W - W			10
名称	規格	単位	数量
コンクリート取壊・処分		m3	0.60
コンクリート削孔	30mm以上200mm未満	孔	20
側溝用埋設型枠	250用	枚	10. 0
鉄筋	SD345 D13	t	0. 07
水抜きパイプ	VU40	m	2. 0
コンクリート	24-12-20(25)高炉	m3	0.50
	•		

### グレーチング部 標準断面図 S=1/20

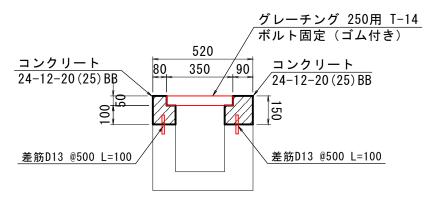

#### グレーチング部 数量表

10m当り


		_ ·
規格	単位	数量
	m3	0.60
30mm以上200mm未満	孔	40
SD345 D13	t	0. 004
	m2	2. 0
24-12-20(25)高炉	m3	0.36
995 × 350 × 38 (T20)	組	10
	30mm以上200mm未満 SD345 D13 24-12-20(25)高炉	m3 30mm以上200mm未満 孔 SD345 D13 t m2 24-12-20(25)高炉 m3

义	面番	号	第	2	<u>)</u>	号	2	凶面	総数	!	第	3	棄	ЛІЧТ
I	事 名	称	桑島	濘爿	岩 恵	美寿	神社	: 線 タ	卜側 溝	補亻	修工事			
义		名	平面	図	• 標	準断	面図		絎	日	(A3)	各	図記	載
製	作年	- 月	令和	和 7 4	<del>—</del> —	1月		所属年度 令和7:						
			課	長	副	課長	係	長	係	員	設計・製	図	照	査
係		員												
	ļ.	鳴 門	市		<u> </u>	局	ボ	<del>-</del> I	・レ・	- 7	ス事業	<b>₹</b> ₹	 果	

※無筋コンクリートはW/C≤60% ※鉄筋コンクリートはW/C≤55%





# 平面図 S=1/2,500

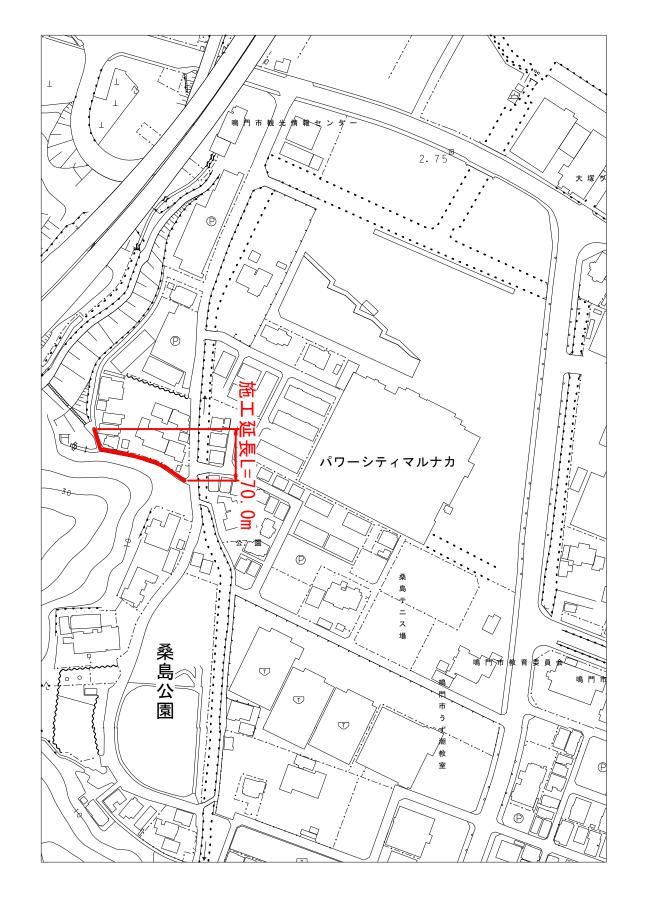

# 平面図・標準断面図 施工箇所3

### 床版部 標準断面図 S=1/20

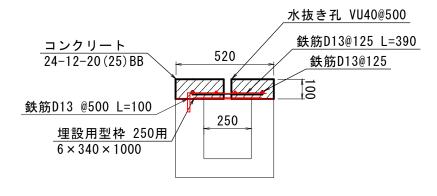




床版工 数量表

10m当り

M11111/1/2 X = X			
名称	規格	単位	数量
コンクリート取壊・処分		m3	0. 60
コンクリート削孔	30mm以上200mm未満	孔	20
側溝用埋設型枠	250用	枚	10. 0
鉄筋	SD345 D13	t	0. 07
水抜きパイプ	VU40	m	2. 0
コンクリート	24-12-20(25)高炉	m3	0.50
•	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

### グレーチング部 標準断面図 S=1/20

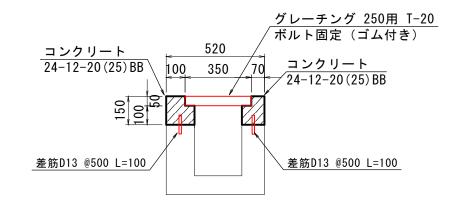

#### グレーチング部 数量表

10m当り

ノレ ノンノ 即			701111
名称	規格	単位	数量
コンクリート取壊・処分		m3	0.6
コンクリート削孔	30mm以上200mm未満	孔	40
鉄筋	SD345 D13	t	0. 004
型枠		m2	2. 0
コンクリート	24-12-20(25)高炉	m3	0. 35
グレーチング(細目)	995 × 350 × 38 (T20)	組	10

図	面	番	号	第	3	3	号		2	回面	総数	女	第	<u> </u>	3	葉	
I	事	名	称	桑島	濘暑	旹 恵	美	寿	神 社	線ヶ	卜側清	<b>⋠補</b> 亻	修工 しょうしょう	事			
义			名	平面	図	• 標	準	断	面図		ź	縮尺	( A 3	)名	区	記	載
製	作	年	月	令和	10 7 4	年 1	1月		所属年度				令和7年度				
				課	長	副	課	長	係	長	係	員	設計	・製図	Ħ	8	査
係			員														
	鳴門市 企業局 ボートレース事業課																

※無筋コンクリートはW/C≤60% ※鉄筋コンクリートはW/C≤55%